

## **¿Que necesito hacer después de que mi impedimento de la expulsión haya estado instalado?**

Una vez que su impedimento de la expulsión haya estado instalado, debe ser probado por un probador bajo licencia para asegurarse que esté trajando correctamente. Una vez que se haya probado el aparato, un copia de la prueba se debe volver a Dalton Utilities.

Si su contratista de plomeria no puede proporcionarle con un verificador autorizado, la asociación del control del agua de Georgia y de la contaminación (GW&PCA) tiene un website que usted puede visitar para encontrar un verificador autorizado en su área. La dirección es [www.gwpca.org](http://www.gwpca.org) oprima programa backflow, despues haga clic en los verificadores Autorizado y ordene por la ciudad. Usted puede llamar GW&PCA al 770-618-8690 para ayuda si usted no tiene acceso al Internet.

## **Puntos De Seguridad A Como Proteger Su Agua Potable Contra La Contaminación**

- Nunca sumerja una manga corriente libre en el agua.
- Nunca deje manga sumerjida en el agua dejado sin protección del bomba aspirante apropiada.
- Nunca use una manga para rociar los químicos tóxicos sin protección de bomba aspirante “apropiada.”


**Proteja a sus empleados y vecinos contra peligros “potenciales” protegiendo su abastecimiento de agua contra la contaminación de la expulsión.**

**Para más información sobre la prevención de la expulsión y el control de la cruz, comuníquese con Dalton Utilities para ayuda al 706-529-1148.**

1200 V.D. Parrott, Jr. Parkway  
P.O. Box 869  
Dalton, GA 30722-0869  
[www.dutil.com](http://www.dutil.com)

# Prevención De La Expulsión

Guia Informativa  
De Dalton Utilities

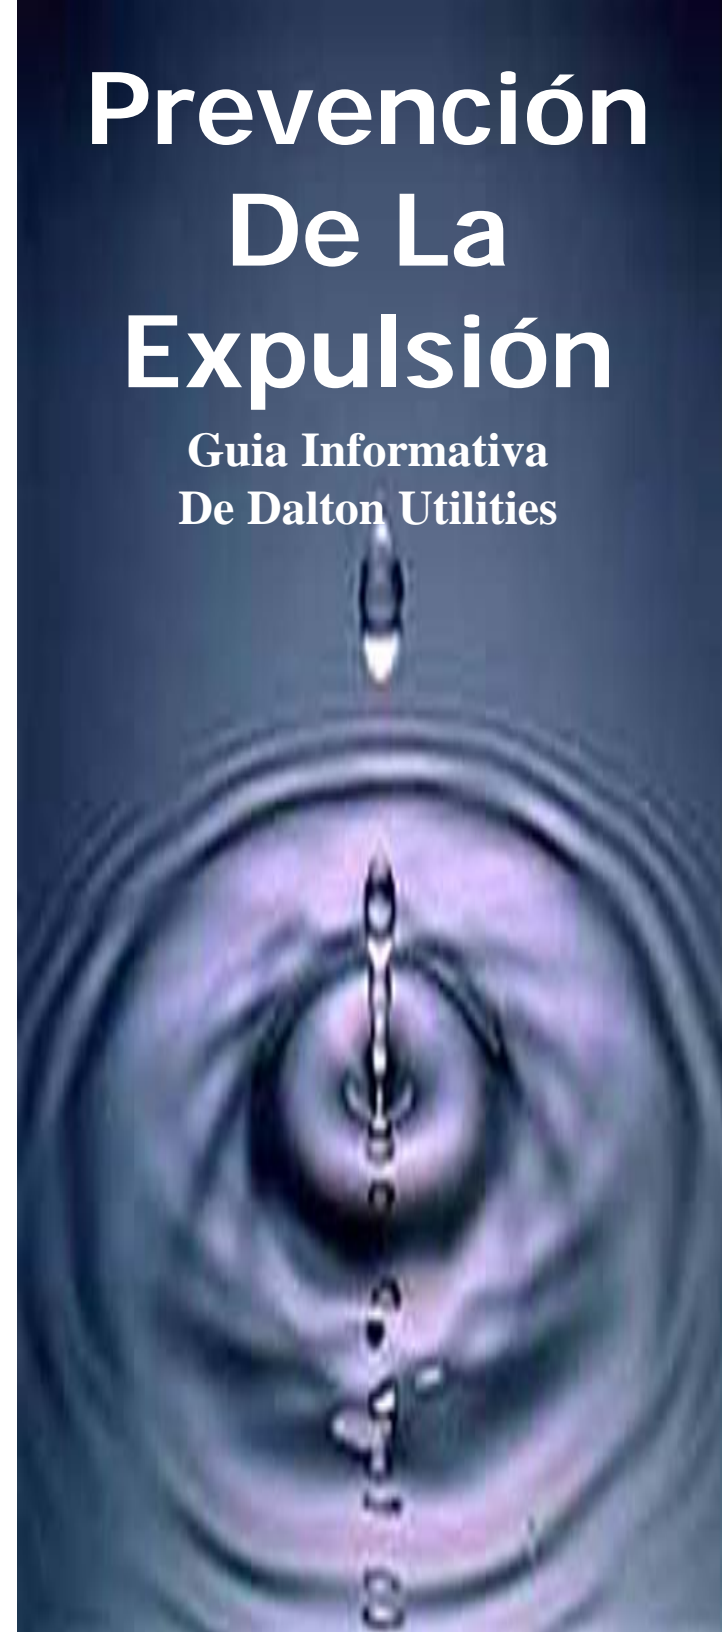

# Prevención De La Expulsión

## ¿Que es expulsión tracera?

La expulsión tracera es la revocación del sistema de agua normal o de la dirección prevista o supuesta.

## ¿Por qué es la prevención de la expulsión tracera necesaria?

Para evitar que cualesquier contaminante o agente contaminador potenciales incorporen nuestro sistema de la distribución del agua, sea por presión tracera o protección de bomba aspirante.

## ¿Quién es afectado?

Todos los clientes comerciales e industriales que tienen servicio de agua de Dalton Utilities.

## ¿Donde un impedimento de la expulsión tracera necesita ser instalado?

Los impedimentos de la expulsión se deben instalar en el lado del cliente de todo el contador del agua antes del primer punto de uso.

## ¿Cómo sé si tengo un impedimento de la expulsión – tracera, quién avisaré para tener impedimento de la expulsión tracera instalado?

Cualquier contratista de plomería que tenga una licencia actualizada de plomería del estado de Georgia puede determinar si usted ya tiene un impedimento de la expulsión tracera instalado. Si no, pueden asistirle con cualquier necesidad de instalación de prevención de expulsión tracera.

## ¿Cómo sé qué tipo de impedimento de expulsión tracera es necesario para mi tipo de negocio?

La prevención de expulsión tracera se analiza en dos categorías, peligro alto y peligro bajo. El tipo de dispositivo requerido para cada tipo de cliente se lista debajo.

### Alto Peligro

Los clientes altos de peligro deben instalar un dispositivo reducido de zona de presión (R.P.Z.).

#### El Dispositivo De Zona De Presión Reducido

- Operaciones de tinte
- Las instalaciones medicas
- Las facilidades-de-metales
- Instalaciones veterinarias
- Los lavados del automóvil
- Operaciones de capa o revestimiento
- Industrias que utilizan productos quimicos peligrosos
- Fabricación de piezas de batería y automovil
- Fabricación de metal: limpieza de procedimientos o fabricación.
- El aceite y producción de gas: almacenamiento o propiedades de transmisiones
- Fabricación de la alfombra y del textile
- Fabricas de papel o sustentivos
- Lavanderias
- Tintorerias

### Peligro Bajo

Los clientes de bajo riesgo tienen que instalar válvula de verificación doble.

- Restaurantes
- Almacen frío
- Proceso de Alimento
- Servicio de Alimento
- Establecimiento lactos
- Las tiendas imprimiendo
- Fabrica de embotellamiento
- Fabricación (si no es enumerado bajo alto peligro)
- Estacion de servicio y garajes
- Oficinas comerciales un nivel o pisos y tiendas al por menor
- Apartamentos y parques de casas rodantes (cuando la conexión del servicio sirve mas de 15 o mas unidades)
- Hoteles
- Moteles
- Escuelas e iglesias
- Tiendas de imprentas

**Valvula De Verificación Doble**